INFORME DE I.N.D

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

Nº 15.982

HOJA 1 de 2

PROCEDIMIENTO: **PO 31**	X	CLIENTE: **CAM SRL**		FECHA	02	10	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE		Nº PARTE	3.440	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE CLIENTE**		
MARCA:	SAYI	MODELO:	-	CAPACIDAD:	25000 LTS		
INTERNO:	**CL 86**	DOMINIO:	**AG 271 OR**	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X	
Inspección con Ultrasonido	Falla		Espesor	X	
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas		Secas	X	
Prueba de Estanqueidad	Si		No	X	
Prueba Hidraúlica	Presión de Prueba		N/A		

EQUIPO UTILIZADO	N° DE SERIE / LOTE	N° DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII	**SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

INFORME DE I.N.D

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

Nº 15.982

HOJA 2 de 2

PROCEDIMIENTO: **PO 31**	X	CLIENTE: **CAM SRL**		FECHA	02	10	2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE		Nº PARTE	3.440	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE CLIENTE**		



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm							
PUNTO	**CASQUETE A**	**CASQUETE B**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**ESPESOR MÍNIMO**
1	6,7	6,6	6,4	6,5	6,4	6,6	6,4
2	6,5	6,5	6,4	6,5	6,6	6,6	6,4
3	6,5	6,5	6,4	6,6	6,5	6,6	6,4
4	6,5	6,5	6,4	6,4	6,5	6,5	6,4
5	6,4	6,4	6,3	6,4	6,6	6,6	6,3
6	6,4	6,4	6,3	6,5	6,5	6,6	6,3
7	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,6	6,4
8	6,6	6,4	6,6	6,6	6,5	6,4	6,4
9	6,7	6,3	6,4	6,4	6,6	6,6	6,4

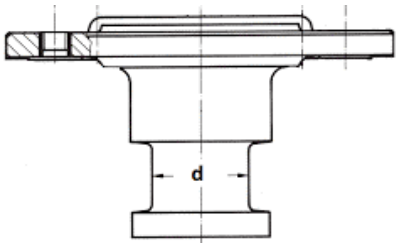

MARCA	TORMECAN		
CAPACIDAD	65 TONELADAS		
Nº IDENT.	#86-1		
DIÁMETRO	Ø 50,9 mm		
APROBADO	**SI**	X	**NO**

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com